

СЕЛО КОРОВЯКОВКА

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на территории села Коровяковка Глушковского муниципального района

Село Коровяковка / Глушковский район / Брянская обл.


2007	2008	2009	2010	2011
Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано

Оценка риска возникновения ЧС

Содержит вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КОРОВЯКОВКА

Сведения по объектам ЖКХ сельского поселения		Количество
Наименование объекта (Котельные (шт.))		1
Тепловые пункты (шт.)		нет
Водозаборы (шт.)		2
Очистные сооружения		нет
Водонапорные башни		нет
Колодези		нет

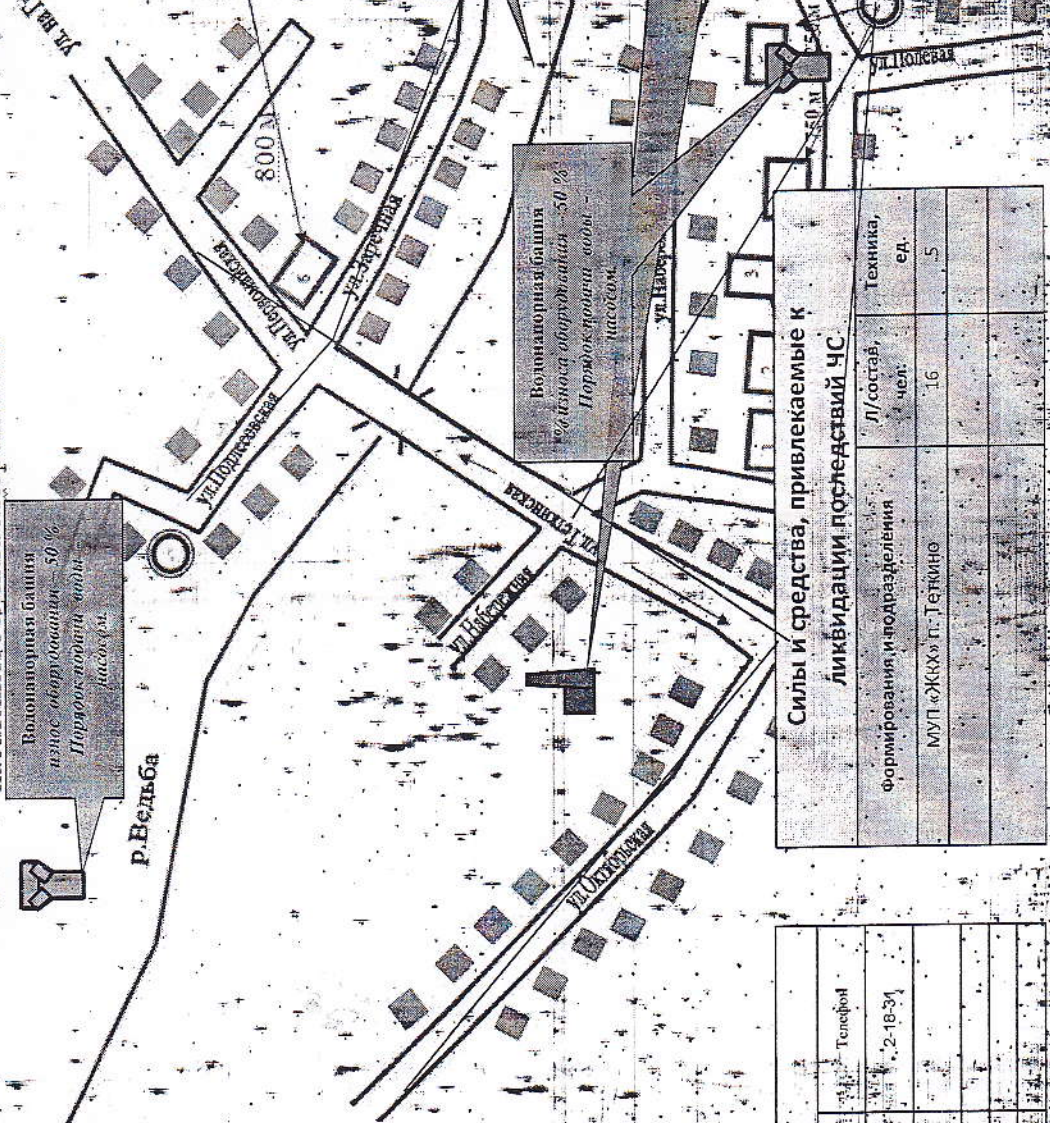

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС		
Формирования и подразделения	Л/состав, чел.	Техника, ед.
МУП «ЖКХ» п. Теткин	16	5

Таблица вызовов		
Наименование	Ф.И.О. Должность, Руководитель	Телефон
ПЧ	Шарфеев Д.А.	2-18-31

СЕЛО КОРОВЯКОВКА
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
на территории села Коровяковка Глушковского муниципального района

Статистика

2007	2008	2009	2010	2011
Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано	Аварий не зафиксировано	Оценки риска возникновения ЧС

Населенного пункта с. Коровяковка

Водонапорная башня низкого оборудования - 50 %
Порывостойкая вода - насосы

Водонапорная башня
% низкого оборудования - 50 %
Порывостойкая вода - насосы

Характеристики трубопровода
 Диаметр - 105 мм
 Диаметр - 100 мм
 Диаметр - 100 мм

Котельная
 Тип котла - Илва
 Количество котлов - 1
 Тип топлива - мазут
 Тип котла - Илва
 % низкого оборудования - 13 %
 Количество отработавших котлов - 0
 Железадобыча - 0
 Составные объекты - 1 шт.
 Промышленные объекты - 0 шт.
 Выездные - 2 шт.

Сведения по объектам ЖКХ сельского поселения

Наименование объекта	Количество
Котельные (шт.)	1
Тепловые пункты (шт.)	1
Водозаборы (шт.)	нет
Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	2
Колодец	нет

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС

формирования и подразделения	Л/состав, чел.	Техника, ед.
МУП «ЖКХ» п. Теркино	16	5

Таблица вызовов

Инициация	Ф.И.О. Должность	Телефон
Щербаков Д.И.	руководитель	2-18-31

Дер. Заболотовка

Система водоснабжения на территории дер. Заболотовка Глушковского района Курской области

Оценка риска возникновения ЧС

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения, в связи с износом основных производственных фондов.


Прогноз развития ЧС (происшествий) на территории населенного пункта по наихудшему сценарию

В результате выхода из строя системы водоснабжения без водоснабжения останется население — 23 чел. Социально значимых объектов на территории населенного пункта нет.

Сети ЖХХ	% износа
Водопроводные сети	65-70


Ближайшее лечебное учреждение — Тетинская РБ на 150 километров расположена в п. Теткино.

Территория п.п. входит в зону ответственности 25 ПЧ Глушковского района, место дислокации ПЧ — п. Теткино

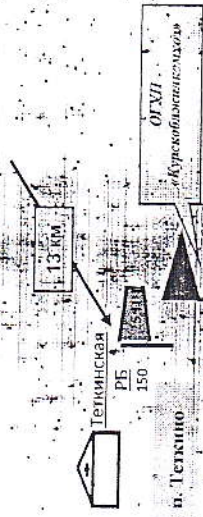

Вертолетной площадки в местности, способной принять вертолет, нет

Очистные сооружения отсутствуют

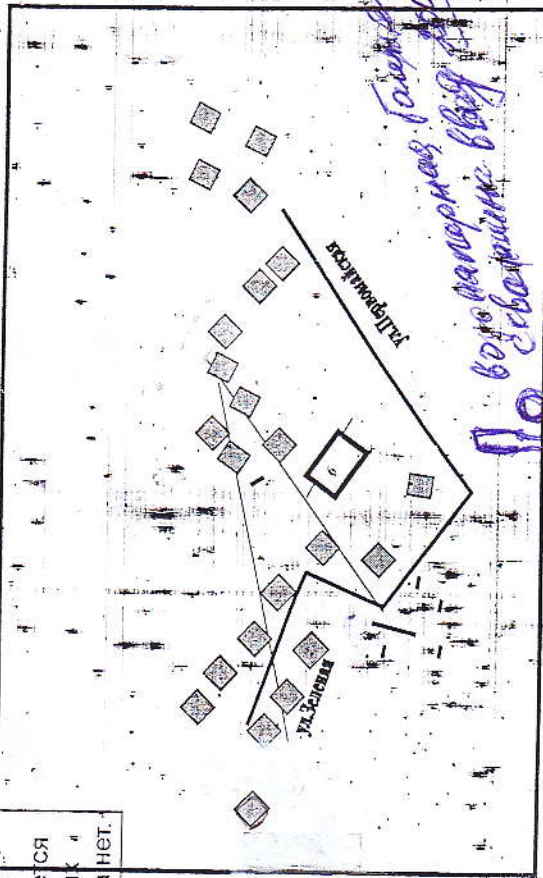

Водовакцинация, санитарно-гигиенические мероприятия, борьба с ЧС

Сведения по объектам ЖХХ сельского поселения		Количество
Установление объекта	Устойчивые (шт.)	нет
Территориальные пункты	Территориальные (шт.)	нет
Водозаборы	Водозаборы (шт.)	нет
Очистные сооружения	Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	Водонапорные башни	1
Колодези	Колодези	нет


Таблица вызовов		Телефон
Наименование	Ф.И.О. Должность, руководитель	
25 ПЧ	Полышко Василий Иванович	8 (47132) 24222
ОГЧН «Курскоблкомхоз» ооо-п.Теткино	Сичев И.П.	53-67-28

Контроль качества питьевой воды в населенных пунктах Глушковского района осуществляется Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» в п. Львов ул. М. Горького 9
Львов
Ковтунова В.В.
8 (47140) 24075

Дер. Тяжино

Система водоснабжения на территории дер. Тяжино Глушковского района Курской области

Службистка		2011		Оценка риска возникновения ЧС
2007	Аварий не зафиксировано	2008	Аварий не зафиксировано	Состояние аварийных сетей в дер. Тяжино удовлетворительное на системах водоснабжения с учетом большого объема работ по замене изношенных сетей.
2009	Аварий не зафиксировано	2010	Аварий не зафиксировано	
населенного пункта с. Коровяковка				

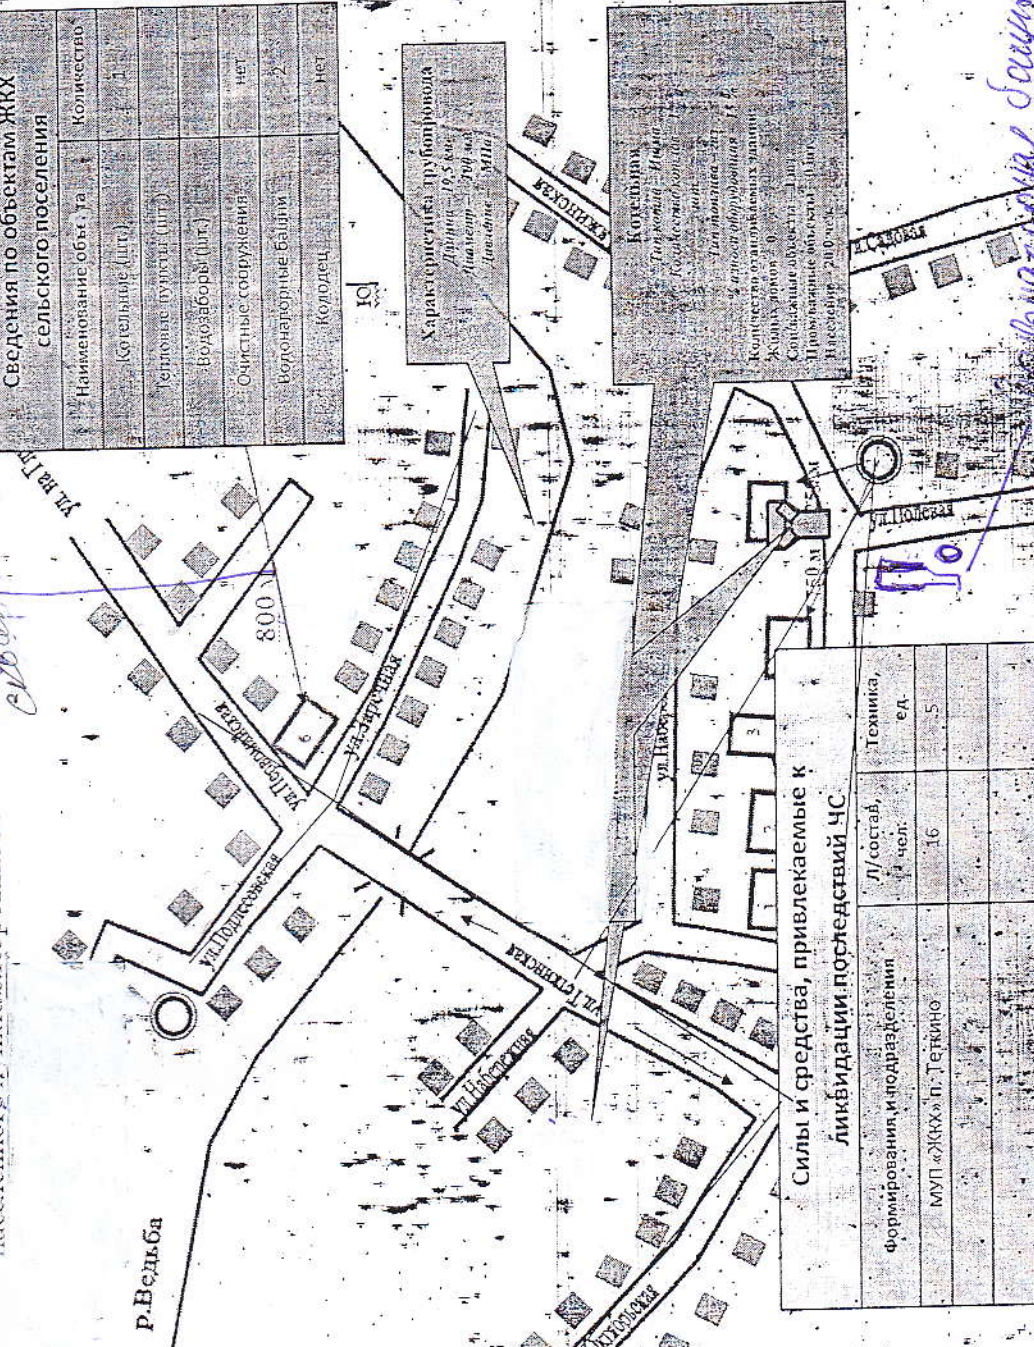

Наименование объ. та	Количество
Котельные (шт.)	1
Термальные пункты (шт.)	нет
Водозаборы (шт.)	2
Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	нет
Колодець	нет

Характеристика трубопровода
 Диаметр — 100 мм
 Материал — стальной
 Классификация — МПа

Котельная
 Типовой Итого
 Государственный
 Тип котельной — 1
 Тип топлива — 1
 Тип оборудования — 1
 Количество обслуживаемых зданий
 Жилищных — 0
 Социальные объекты — 1
 Промышленные объекты — 0
 Напряжение — 230 В

Формирование и подарделение	Л/состав, чел.	Техника, ед.
МУП «ЖКХ» п. Тяжино	16	5

Наименование	Ф.И.О. Должность, руководящая	Телефон
114	Иванов И.И.	2-18-34

до 10.00.00 часов