

Дер. Заболотовка

Система водоснабжения на территории дер. Заболотовка Глушковского района Курской области


Оценка риска возникновения ЧС
 Сокращается вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения, в связи с наличием основных производственных фондов.

Прогноз развития ЧС (происшествий) на территории населенного пункта по наихудшему сценарию
 В результате выхода из строя системы водоснабжения без водоснабжения останется население – 23 чел. Социально значимых объектов на территории населенного пункта нет.

| | |
|--------------------|----------|
| Сети ЖКХ | % износа |
| Водопроводные сети | 65-70 |


Ближайшее лечебное учреждение – Теткинская РБ на 150 койкомест расположена в п. Теткино.

Территория п.п. входит в зону ответственности 25 ПЧ Глушковского района, место дислокации ПЧ – п. Теткино.

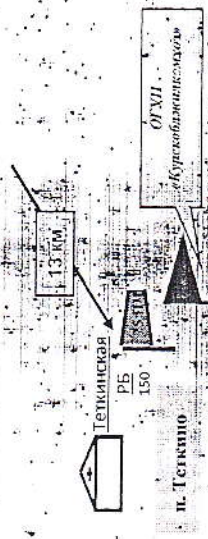

Вертолетной площадки в местности, способной принять вертолет, нет.

Очистные сооружения отсутствуют.

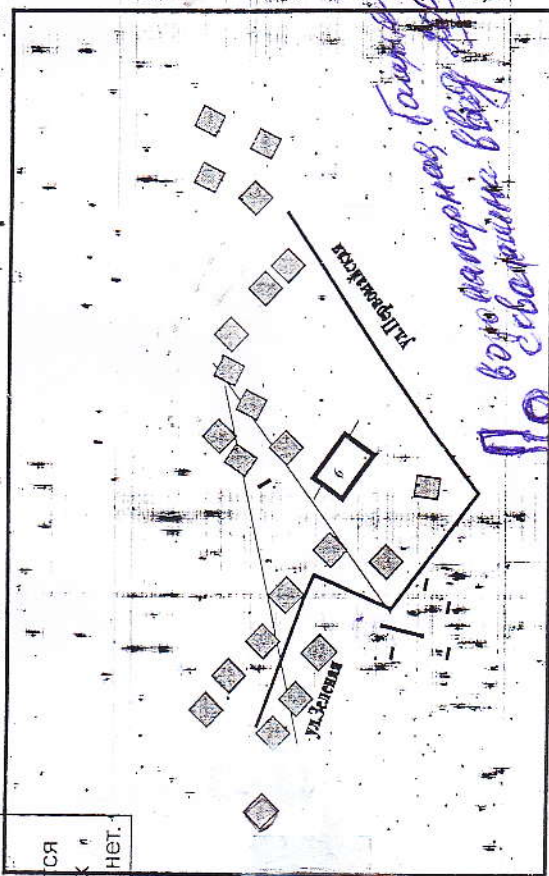

| Сведения по объектам ЖКХ сельского поселения | | Количество |
|--|--|------------|
| Наименование объекта (объектов) (шт.) | | нет |
| Термальные пункты (шт.) | | нет |
| Водозаборы (шт.) | | нет |
| Очистные сооружения | | нет |
| Водонапорные башни | | 1 |
| Колодези | | нет |

| Таблица выводов | | Целиком |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Наименование | Ф.И.О. Должность руководителя | 01 |
| 25-ПЧ | Повылко Василий Иванович | 8 (47132) 242221 |
| ОГУП Курскоеобластное ОЗН-п.Теткино | Сычев И.П. | 53-67-28 |

Контроль качества питьевой воды в населенных пунктах Глушковского района осуществляет районное управление по делам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: 307754, Псков ул. Миргородского, 9. Контактный телефон: 8 (471-40) 240755.

